

G - modem GPRS

A - antena

Np zakup nowych zasuw z napędami


Nz DN 350

Ⓜ - czujnik temperatury PT100

Ⓟ - przetwornik ciśnienia 4-20mA

Ⓡ - przetwornik przepływu ultradźwiękowy na rurze niekalibrowanej

Nazwa obiektu budowlanego: Komora magistralna K10 na miejskiej sieci ciepłej PEC Ciechanów.	
Adres obiektu budowlanego: Ciechanów, ul. Armii Krajowej	
Nazwa rys.: Schemat obwodów AKPiA	
Skala: --	Nr rys: 01
Projektant: 05.2016	
Data:	Podpis:

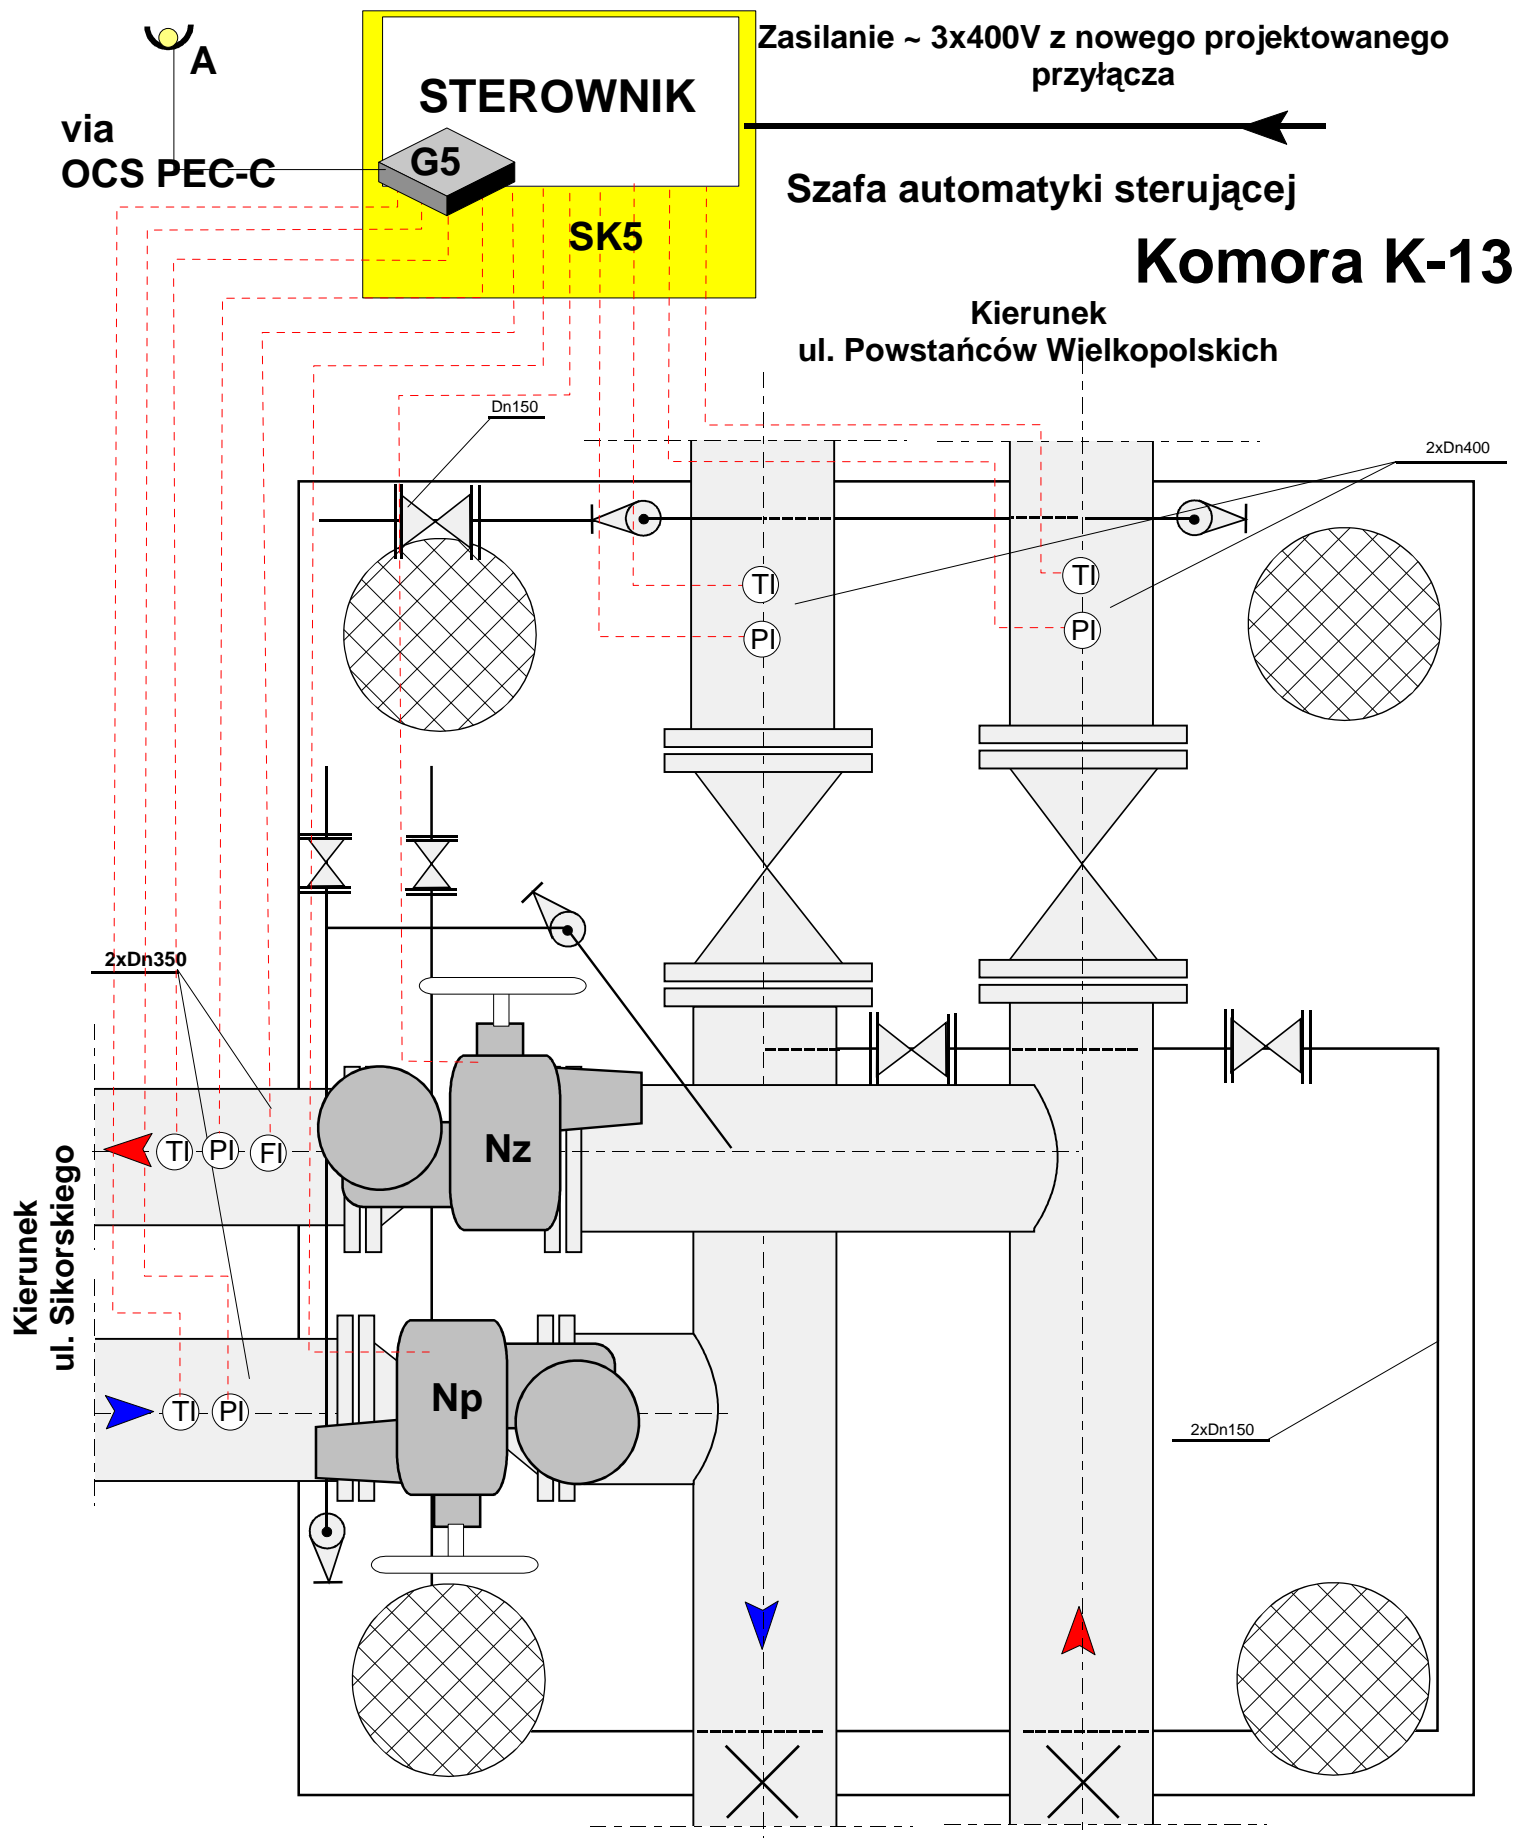

G - modem GPRS

A - antena

Np zakup nowych
zasuw z napędami

Nz DN 350

TI - czujnik temperatury PT100

PI - przetwornik ciśnienia PC 28

FI - przetwornik przepływu
ultradźwiękowy na rurze
niekalibrowanej