



RZUT POMIESZCZENIA
WĘZŁA CIEPLNEGO

ul. 17 Stycznia 54
Ciechanów

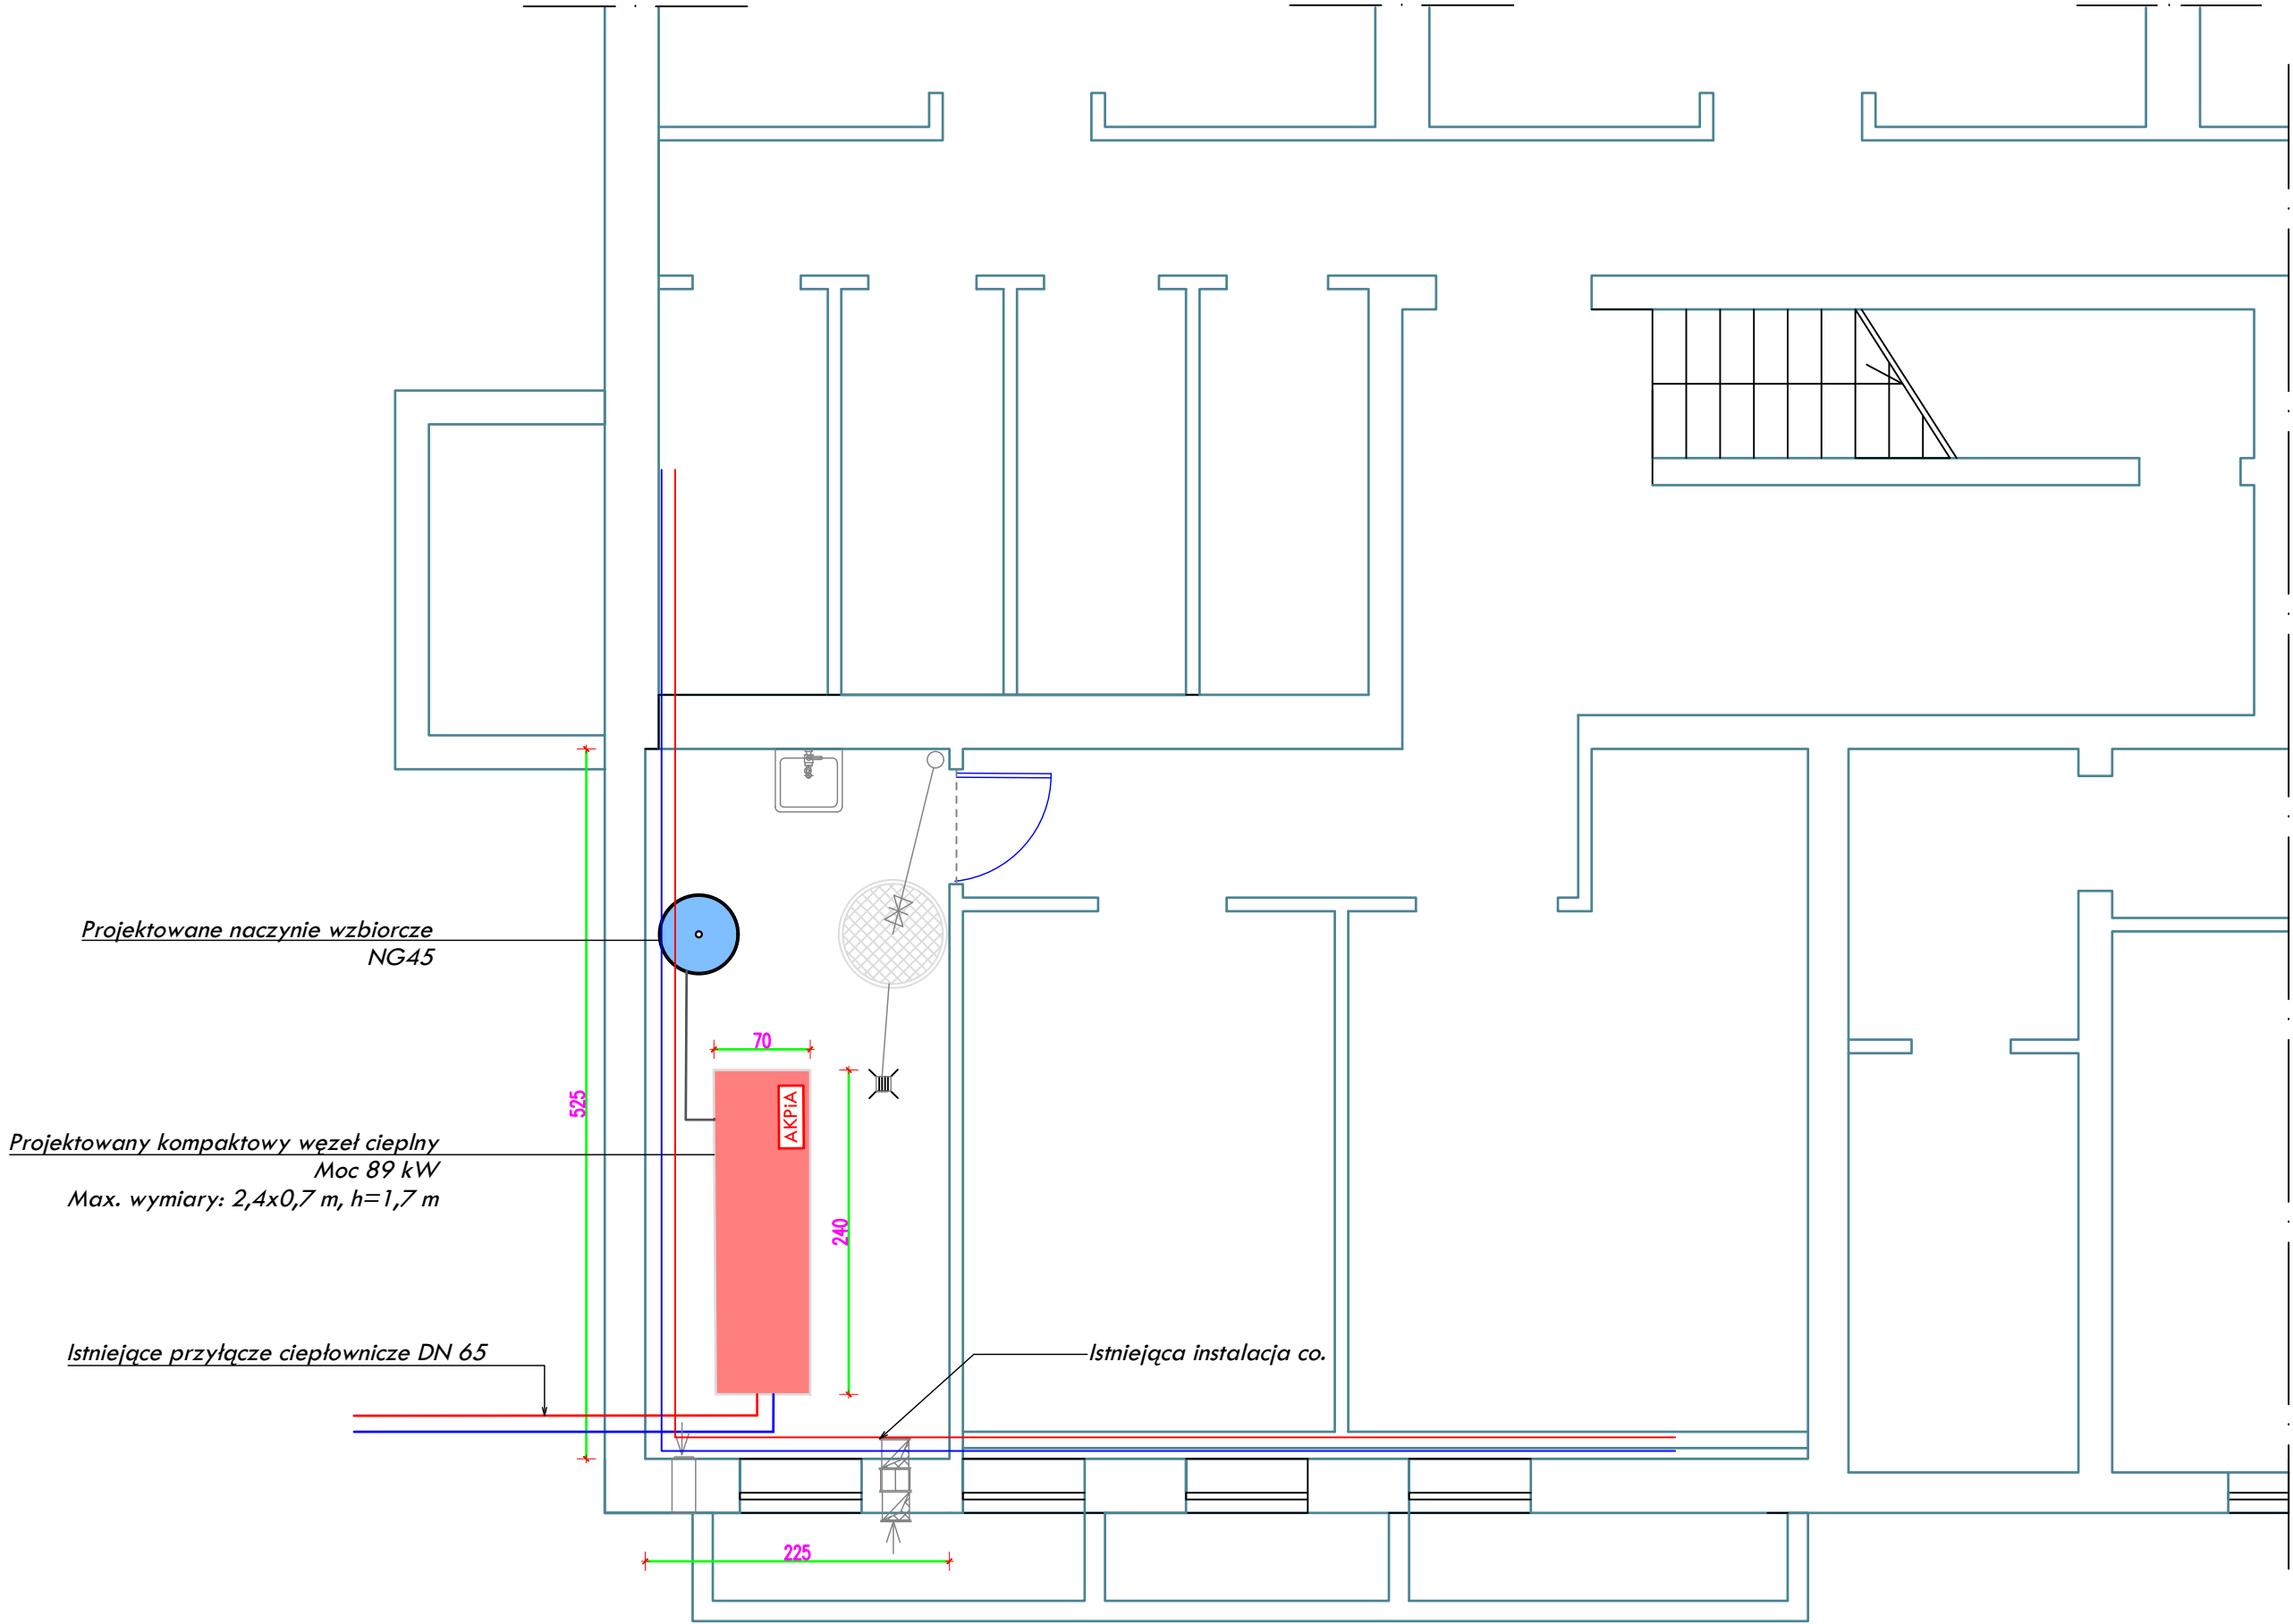

- UWAGA!
- W pomieszczeniu węzła stosować :
 - rury stalowe bez szwu -wysokie parametry
 - rury stalowe ze szwem- niskie parametry
 - Rurociągi oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podładową
 - Rurociągi w pomieszczeniu węzła należy zaizolować otuliną STEINONORM gr 30 cm
 - Rurociągi w pomieszczeniu ułożyć na wysokości 2.0 m

Wymiary pomieszczenia
2,25x5,25 m
Powierzchnia: 11,81 m²
Hist. =1,80 m
Hproj. =2,10 m

INWESTOR:	 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18	Projektant: mgr inż. Mateusz Milewski Nr uprawnień: 7342/ Cie-208/94 w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA KWIECIEŃ 2018
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Węzeł cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 54 w Ciechanowie	Asystent projektanta: inż. Joanna Olewniczak	SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU:	Rzut pomieszczenia węzła cieplnego do budynku przy ul. 17 Stycznia 54 w Ciechanowie		NUMER RYSUNKU: 2